


Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №3 «Золотой ключик»

УТВЕРЖДЕН:  
Приказ №13/1  
от «15» марта 2017г.  
Заведующий МАДОУ №3  
  
Фоменко Е.Э.

**ПАСПОРТ**  
доступности для инвалидов  
МАДОУ №3 «Золотой ключик»  
и предоставляемых в нем услуг в сфере  
образования

г.Сысерть

## I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, микрорайон «Новый» №29
- 1.2. Наименование предоставляемой услуги: образовательная
- 1.3. Сведения об объекте:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2806 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8506 кв.м.
- 1.4. Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Золотой ключик», МАДОУ №3
- 1.5. Адрес места нахождения организации: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, микрорайон «Новый» №29
- 1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная
- 1.8. Административно – территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть ул. Ленина, д.35 Администрация Сысертского городского округа (учредитель)

## II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- 2.1. Сфера деятельности образовательная
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) 240 воспитанников
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги на дому, дистанционно) на объекте – очная, 10 часов с 07-30 до 17 -30
- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) – дети дошкольного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно – двигательного аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха)

### Наружные входы. Входная группа

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактически м измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Крыльцо или входная площадка			
Высота площадки, см	56	---	---
<i>Поручни (ограждение)</i>		<i>да, если высота площадки более 45 см</i>	<i>К, О, С</i>
Нескользкое при намокании покрытие	Да	да	К, О, С, Г

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Поручни непрерывные	Да	да	К, О, С
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверх и вниз, с не травмирующим окончанием, см	Да	не менее 30	К, О
Лестница наружного входа			
Ширина марша, см	170	не менее 135	О, С
Высота ступени, см	20	не более 15	О, С
Глубина проступи, см	40	не менее 30	О, С
Контрастная окраска первой и последней ступеней	Нет	да	С
Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более	Нет	да	О, С
Нескользкое при намокании покрытие	Нет	да	О, С, Г
Поручни ограждения лестницы			
Поручни с двух сторон непрерывные	нет	да	О, С
<i>Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием, см</i>	—	<i>не менее 30</i>	<i>О, С</i>
Пандус наружного входа			
Ширина марша при одностороннем движении, см	—	не менее 100	К
<i>Уклон, %</i>	—	<i>не более 8</i>	<i>К</i>
Разворотные площадки: внизу. Ширина, см	—	не менее 150	К
Разворотные площадки: внизу. Глубина, см	—	не менее 150	К
Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Ширина, см	—	не менее 150	К

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Глубина, см	—	не менее 150	К
<i>Рельефная полоса перед пандусом.</i> <i>Ширина, см</i>	—	<i>не менее 60</i>	<i>С</i>
Нескользкое при намокании покрытие	—	да	К, О, С, Г
Поручни непрерывные	—	да	К, О, С
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием, см	—	не менее 30	К, О
Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса)			
Разворотные площадки. Длина, см	—	не менее 150	К
Разворотные площадки. Ширина, см	—	не менее 150	К
Тамбур			
Высота порогов, см	3	не более 2.5	К, О
Двери наружные			
<i>Ширина дверного проема в свету, см</i>	<i>90</i>	<i>не менее 90</i>	<i>К, О</i>
<i>Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом</i>	—	<i>да</i>	<i>С</i>

#### Пути движения в учреждении

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Лестница, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более)			
Ширина марша, см	120	не менее 135	О, С, Г

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Высота ступени, см	13	не более 15	О, С, Г
Глубина проступи, см	30	не менее 30	О, С, Г
<i>Контрастная окраска первой и последней ступеней</i>	<i>Нет</i>	<i>да</i>	<i>С</i>
Дополнительные разделительные поручни	Нет	да, если ширина марша более 250 см	О, С
Поручни с двух сторон непрерывные	Да	да	О, С
<i>Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием</i>	<i>Да</i>	<i>не менее 30</i>	<i>О, С</i>
Пандус, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более)			
<i>Уклон, %</i>	—	<i>не более 8</i>	<i>К</i>
Разворотные площадки. Внизу, ширина, см	—	не менее 150	К
Разворотные площадки. Внизу, глубина, см	—	не менее 150	К
Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см	—	не менее 60	С
Нескользящее при намокании покрытие	—	да	К, О, С, Г
Поручни непрерывные	—	да	К, О, С
<i>Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см</i>	—	<i>не менее 30</i>	<i>К, О</i>
Коридоры /холлы/ галереи и т.п.			
Ширина пути движения, с оборудованием и мебелью, см	160	не менее 120	К
Глубина зоны перед дверью при открывании	Да	да	К

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
<i>Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина, см</i>	<i>Нет</i>	<i>60</i>	<i>С</i>
Двери внутренние (кроме технических помещений)			
<i>Ширина дверного проема в свету, см</i>	<i>90</i>	<i>не менее 90</i>	<i>К, О</i>
<i>Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом</i>	<i>Нет</i>	<i>да</i>	<i>С</i>
Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги) <sup>1</sup>			
Высота ступени, см	13	не более 15	О, С
Глубина проступи, см	30	не менее 30	О, С
<i>Контрастная окраска верхней и нижней ступеней</i>	<i>нет</i>	<i>да</i>	<i>С</i>
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги			
Кабина. Ширина дверного проема в свету, см	—	не менее 80	К
Кабина. Рельефные указатели на панели управления	—	да	С
Кабина. Высота расположения панели управления, см	—	90–110	К
Номер этажа напротив лифта	—	да	К, О, С, Г
<i>Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова</i>	—	<i>да</i>	<i>С</i>
Пандусы междуэтажный, переносной (при отсутствии лифта и количестве этажей более 1)			
Пандус междуэтажный	—	да	К
<i>Пандус междуэтажный. Ширина марша, см</i>	—	<i>не менее 100</i>	<i>К</i>
Пандус переносной	—	да, если отсутствует пандус междуэтажный	К

<sup>1</sup> При наличии более одной лестницы необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных лестниц, ведущих в зону оказания услуг.

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Платформа (подъемник) для инвалидов (при отсутствии лифта и пандуса в здании этажностью более 1 этажа)			
Платформа (подъемник) для инвалидов	–	да	К, О, С
Габариты разворотной площадки, ширина, см	–	не менее 150	К
Габариты разворотной площадки, глубина, см	–	не менее 150	К

#### Зона оказания услуг

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Помещения различного функционального назначения			
<i>Ширина проема двери в свету, см</i>	<i>90</i>	<i>не менее 90</i>	<i>К, О</i>
Обслуживание через окно/прилавок <sup>2</sup>			
Высота рабочей поверхности, см	–	80-110	К
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	–	не менее 90	К
Обслуживание в кабинете <sup>2</sup>			
<i>Ширина проема двери в свету, см</i>	<i>60</i>	<i>не менее 90</i>	<i>К, О</i>
Обслуживание с перемещением по маршруту <sup>2</sup>			
Ширина полосы движения, см	160	не менее 120	К, О
Кабина индивидуального обслуживания <sup>3</sup>			
<i>Габариты кабины, ширина, см</i>	–	<i>не менее 160</i>	<i>К</i>
<i>Габариты кабины, глубина, см</i>	–	<i>не менее 180</i>	<i>К</i>

<sup>2</sup> При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

<sup>3</sup> При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

<b>Оцениваемый элемент. Параметры оценки</b>	<b>Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям</b>	<b>Допустимое значение оцениваемого параметра</b>	<b>Важность для категории МГН</b>
Место для сидения	—	да	О

#### Санитарно-бытовые помещения

<b>Оцениваемый элемент. Параметры оценки</b>	<b>Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям</b>	<b>Допустимое значение оцениваемого параметра</b>	<b>Важность для категории МГН</b>
<b>Санузел<sup>4</sup></b>			
<i>Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина, см</i>	<i>360</i>	<i>не менее 150</i>	<i>К</i>
<i>Зона для маневрирования кресла-коляски, глубина, см</i>	<i>280</i>	<i>не менее 150</i>	<i>К</i>
<i>Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету, см</i>	<i>90</i>	<i>не менее 90</i>	<i>К</i>
<i>Габариты кабины, глубина, см</i>	—	<i>не менее 180</i>	
<i>Габариты кабины, ширина, см</i>	—	<i>не менее 165</i>	<i>К</i>
<i>Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные</i>	<i>Нет</i>	<i>да</i>	<i>К</i>
Тактильная направляющая полоса к писсуару, унитазу, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета). Ширина, см	—	30	С

<sup>4</sup> При наличии более одного санузла для посетителей, необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных санузлов.



### Средства информации и телекоммуникации

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактически м измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Тактильные средства информации о предоставлении услуги			
Маркировка кабинетов приема со стороны ручки	–	да	С
<i>Маркировка на кнопках управления лифта</i>	–	<i>да</i>	<i>С</i>
Маркировка на поручнях лестниц	–	да	С

### Территория учреждения

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактически м измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Зона обслуживания. Вход на территорию			
<i>Ширина прохода, калитки, проема в ограждении, см</i>	<i>110</i>	<i>не менее 90</i>	<i>К, О</i>
Открытые автостоянки			
Автостоянка для посетителей	–	да	К, О
Доля машиномест для инвалидов, %	–	не менее 10% от общего числа	К, О
Путь к главному (специализированному) входу в здание			
Указатели направления движения	–	да	К, О, Г
Открытая лестница			
Ширина марша, см	340	не менее 135	О
Поручни. Горизонтальные завершения внизу иверху, с не травмирующим окончанием, см	–	не менее 30	К, О
Дополнительные разделительные поручни	–	да, если ширина марша более 250 см	О, С

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
<i>Контрастная окраска первой и последней ступени</i>	–	да	С
Пандус			
Ширина марша при одностороннем движении, см	–	не менее 100	К
Уклон, %	–	не более 8	К
Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см	–	не менее 60	С
Нескользкое при намокании покрытие	–	да	К, О, С, Г

### Выводы о доступности учреждения

Доступность элементов учреждения для различных категорий инвалидов:

№ п/п	Наименование элементов	Фактическая доступность для инвалидов			
		К	О	С	Г
1.	<b>Ошибка! Источник ссылки не найден.</b>	–	–	–	–
2.	Пути движения в учреждении	–	–	–	–
3.	Зона оказания услуг	–	–	–	–
4.	Санитарно-бытовые помещения	–	–	–	–
5.	Средства информации и телекоммуникации	–	–	–	–
6.	Территория учреждения	–	V	–	–
7.	Выводы о доступности	–	–	–	–

### III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№	Основные показатели доступности для	Оценка состояния и имеющихся
---	-------------------------------------	------------------------------

п/п	инвалидов объекта	недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2	Сменные кресла - коляски	нет
3	Адаптированные лифты	нет
4	поручни	имеются
5	пандусы	нет
6	Подъемные платформы (аппарели)	нет
7	Раздвижные двери	нет
8	Доступные входные группы	нет
9	Доступные санитарно – гигиенические помещения	нет
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	да
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	Крайние ступени лестницы при входе в ДОУ для ориентации покрашены в контрастные цвета (жёлтый(	да

#### IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе Об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет

3	Проведения инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
4	Наличие работников организации, на которых административно – распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
11	Обеспечение предоставления услуги тьютора	нет

**Заключение о доступности учреждения для инвалидов:**

Степень доступности учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Учреждение доступно полностью	–	–	–	–
Учреждение доступно частично, требуется частичная адаптация	–	–	–	–
Учреждение не доступно, требуется адаптация	–	–	–	–


**V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Разработка Плана мероприятий «Дорожной карты» по повышению значений показателей доступности объектов и услуг в МАДОУ №3 «Золотой ключик» для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	До 14.09.2016г.
2	Разработка нормативно – правовых документов, отражающих мероприятия по созданию условий доступности объекта для инвалидов	2016 -2030г.г.
3	Подготовка сметной документации для ремонтных работ	2017 -2030г.г.
4	Поэтапное выполнение ремонтных работ для создания условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов	2018 -2030г.г.
5	Организация специальной подготовки педагогических работников ДОУ для работы с инвалидами	2017 – 2030г.г.

Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

председатель Мартынова Н.Н.

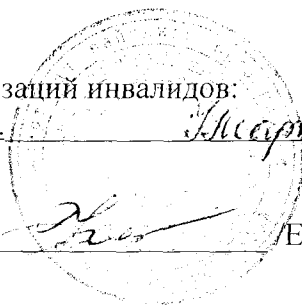

Руководитель объекта (заведующий)

/Е.Э.Фоменко/

Дата

15.03.2017